




## Wtyczka 125A/1000VAC

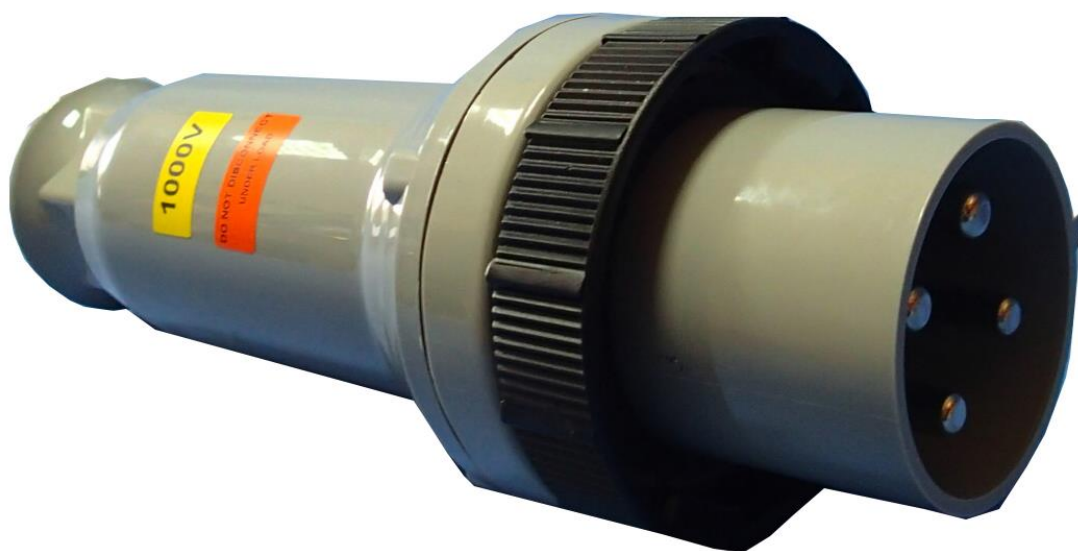

Wtyczka 125A przeznaczona jest do przyłączania poprzez kopalniane rozruszniki stycznikowe typu RKS10, urządzeń i maszyn przewoźnych czasowych, przenośnych i ruchomych w sieciach izolowanych n/n w podziemnych zakładach górniczych niemietanowych i metanowych ze stopniem "a" niebezpieczeństwa wybuchu. Podstawowym zastosowaniem wtyczki jest przyłączanie pomp przodkowych, wentylatorów, samojezdnych maszyn wierząco-kotwiących wyposażonych we własne instalacje elektryczne oraz elektronarzędzi w komorach maszyn i warsztatach oddziałowych.

### DANE TECHNICZNE:

stopień ochrony obudowy  
napięcie znamionowe izolacji  
prąd znamionowy  
położenie styku uziemiającego  
ilość styków  
temperatura otoczenia  
wilgotność względna przy +45°C

IP67  
1000VAC  
125A  
8h  
3P + PE + t  
-10°C do + 45°C  
95%

Zamówienia należy składać pisemnie lub faxem na adres:



**Instal-Service PL**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Spółka komandytowa

58-506 Jelenia Góra, ul. Wrocławska 15a  
tel. (+48 075) 64-57-950  
fax. (+48 075) 64-57-951  
e-mai: instal@instal-service.pl